


# SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ PVC (PE)

a) V KOMUNIKACI

b) VE VOLNÉM TERÉNU

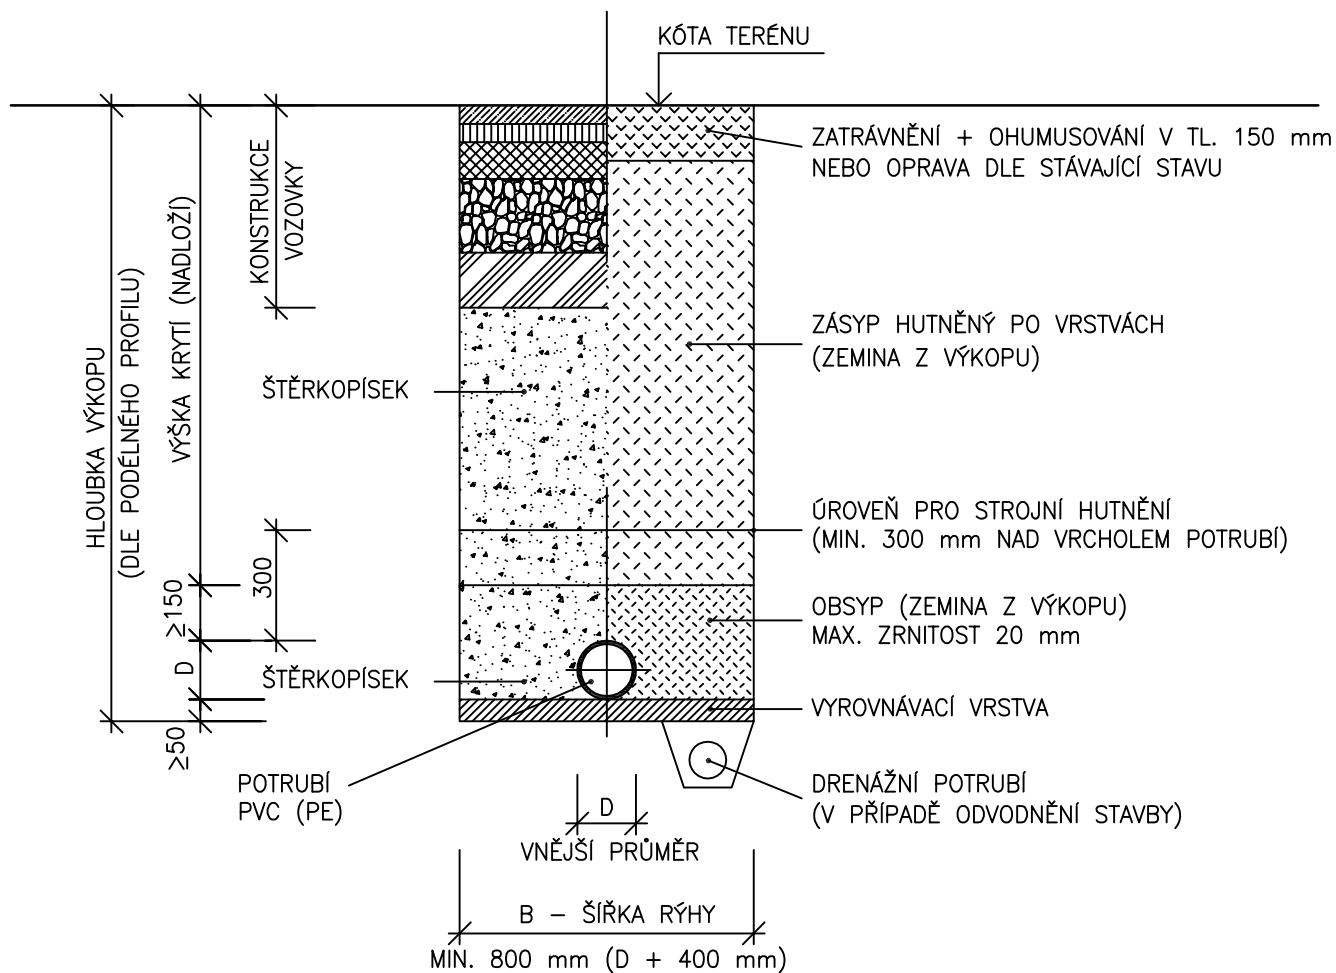

POZNÁMKA:

OD HLOUBKY VÝKOPU 1,20 m BUDE RÝHA PAŽENA

VYPRACOVAL ANNA BUDAŘOVÁ		PROJEKTANT ING. MARTIN BUDAŘ	Josef Budař –PROMONT KNĚŽPOLE 218 687 12 BÍLOVICE	
INVESTOR : MĚSTO MNÍŠEK POD BRDY		KRAJ STŘEDOČESKÝ		
AKCE  <b>RYMANĚ - KANALIZACE II</b> <b>Změna č. 1</b>			DATUM	06/2010
			STUPEŇ	DUR
			ČÍSLO ZAKÁZKY	
PŘÍLOHA <b>Vzorový příčný řez</b>			MĚŘITKO	ČÍSLO PŘÍLOHY <b>4</b>